

POLY TEX

بولى تكس

لصناعة خزانات المياه البولى إيثيلين



ضمان


10

سنوات

تعتبر شركة بولى تكس الخزانات
من كبرى الشركات الرائدة فى تصنيع
وتوريد الخزانات المياه البولى إيثيلين
فى جمهورية العربية والشرق الأوسط.

جودة ... ضمان ... أمان

حياه صحية - مياه نقية - خزانات العمر الطويل

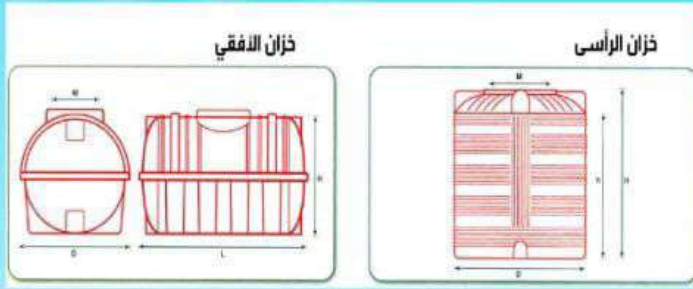

السعة	القطر الخارجى	ارتفاع الخزان	قطر فتحة الخزان
٥٠٠ لتر	٨٦ سم	٩٣ سم	٤٣ سم
٧٥٠ لتر	٩٢ سم	١١٠ سم	٤٣ سم
١٠٠٠ لتر	١١٠ سم	١٢٤ سم	٤٣ سم
١٠٠٠ لتر	١٠٠ سم	١٣٥ سم	٤٣ سم
٢٠٠٠ لتر	١٣٠ سم	١٥٦ سم	٤٣ سم
٢٠٠٠ لتر	١٥٥ سم	١٨٠ سم	٤٣ سم
٥٠٠٠ لتر	١٩٠ سم	٢٠٠ سم	٤٣ سم
٧٥٠٠ لتر	١٩٠ سم	٢٧٠ سم	٤٣ سم
١٠٠٠٠ لتر	٢١٠ سم	٢٨٠ سم	٤٣ سم
١٥٠٠٠ لتر	٢٥٧ سم	٢٩١ سم	٤٣ سم
٢٠٠٠٠ لتر	٢٥٧ سم	٣٩٠ سم	٤٣ سم

تعليمات التركيب لسريان الضمان

- يجب تركيب الخزان على قاعدة أفقية مستوية ناعمة تماماً. - يجب استخدام الاوكرير البلاستيك لتوصيل الخزان
- عدم رفع الخزان من الفتحة العلوية أى من عند الغطاء مع المحافظة أن يكون الغطاء مغلق بإحكام
- يجب استخدام الأماكن المخصصة لعمل الفتحات وتتم عملية الفتح باستخدام هاسور
- سائلة بنفس قطر هاسورة التغذية أو كوية تفتيح بالمقاس المحدد



تقرير الاختبارات

رقم التقرير	MO1 6882 11 2021
إسم الشركة أو العميل	شركة بولى تكس لصناعة خزانات المياه
تاريخ الطلب	٢٠٢١/١١/٨
المنتج المطلوب إختباره	طلب إجراء الاختبارات اللازمة على عينة خزان من البولى ايثلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات (أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج).
النتائج	جميع نتائج الاختبارات مدونة ومبينة بالتفصيل فى صفحات التقرير المرفقة (عدد صفحات التقرير ١٧ صفحة) .
الفريق العامل	كمبيوتر / نجلاء محمد عبد السميع كمبيوتر / سارة عبد الرحيم اسماعيل كمبيوتر / نهى سمير ربيع
كتابة كمبيوتر وحاسب آلى	هندسة مساعدة/ أحمد سيد ابراهيم هندسة مساعد / فاطمة الزهراء فكري الكيميائى / عمرو عبد الرحمن الشافعى
القائمون بالتشغيل والاختبارات	أ.د/ مصطفى زكى مصطفى أ.د/ أبو الفتوح عبد المنعم عبد الحكيم
أشراف	الاستاذ الدكتور / مصطفى زكى مصطفى رئيس مجلس ادارة وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية ورئيس قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة وممثل الادارة العليا ومدير الجودة بالوحدة
المدير المسئول	٢٠٢١/١٢/٩
تاريخ الاصدار	كل - الاختبارات قد تمت عند ٢٣ م ودرجة رطوبة ما بين ٥٠ - ٦٠% مع إجراء جميع المعايير اللازمة لأجهزة القياس بصفة دائمة ومستمرة
ظروف التشغيل والاختبارات	



السادة/ شركة بولى تكس لصناعة خزانات المياه

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى خطابكم الوارد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨ بشأن إجراء الاختبارات اللازمة على
 عينة خزان من البولى ايثلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات (أبيض من الداخل -
 أسود من المنتصف - أبيض من الخارج) ، وكانت الاختبارات كالتالى :-

أولاً : اختبارات الخواص الميكانيكية :-

- ١- اختبار قوة التحمل للشد عند القطع قبل وبعد المعالجة طبقاً للمواصفة *ASTM D638*
- ٢- اختبار قوة التحمل للشد عند الخضوع قبل وبعد المعالجة طبقاً للمواصفة *ASTM D638*
- ٣- اختبار الأسطالة عند القطع قبل و بعد المعالجة طبقاً للمواصفة *ASTM D638*
- ٤- اختبار الأسطالة عند الخضوع قبل و بعد المعالجة طبقاً للمواصفة *ASTM D638*
- ٥- اختبار قوة التحمل للثنى قبل وبعد المعالجة طبقاً للمواصفة *ASTM D790*
- ٦- اختبار قوة التحمل للصدمات قبل وبعد المعالجة طبقاً للمواصفة *ASTM D256*
- ٥- تأثير الظروف المعجلة بأستخدام الأشعة فوق البنفسجية *UV* لمدة ٥٠ ساعة طبقاً للمواصفة *ASTM G154*

ثانياً : اختبارات الخواص الفيزيائية :-

- ١- الفحص الظاهرى
- ٢- اختبار ضغط عمود الماء .
- ٣- اختبار الكثافة النوعية طبقاً للمواصفة *ASTM D792*
- ٤- اختبار معامل السيولة طبقاً للمواصفة *ISO 1133*
- ٥- اختبار تأثير المحاليل الكيميائية على جسم الخزان
- ثالثاً : اختبارات جودة مادة الخزان للاستخدام فى مياه الشرب :-

تم عمل اختبارات صلاحية الاستخدام فى مياه الشرب طبقاً للمواصفة *BS 6920 , BS EN ISO 11348-3* وبالتعاون مع الوحدة الاستشارية لبحوث الفيروسات والاختبارات الحيوية تم استخدام
 جهاز ميكروتوكس موديل ٥٠٠



ولقد تم الانتهاء من الاختبارات فى ظروف التشغيل التالية :

- (١) إستخدام جهاز *GALDABINI – QUASAR 600 – Made In Italy* .
 - (٢) إستخدام فرن كهربائى طراز *Memmert West Germany* .
 - (٣) إستخدام جهاز *Impact Tester CS- 137* فى قياس قوة التحمل للصدمات .
 - (٤) تم استخدام جهاز دراسة تعجيل الظروف الجوية من طراز *Fadeometer* .
 - (٥) إستخدام ميزان حساس لاربعة أرقام عشرية ± 0.0001 جم طراز *Chyo JK 180*
 - (٦) إستخدام مقياس دقته 0.001 سم فى قياس أبعاد العينات .
 - (٧) تم عمل اختبار المعالجة بأستخدام الأشعة فوق البنفسجية U.V + جو من الازون + رطوبة $60\% +$ درجة حرارة 40°C
 - (٨) علما بان جميع الاجهزة المستخدمة معايرة .
- وفيما يلى جميع النتائج الكلية للاختبارات التى تمت على عينة الخزان علما بأن هذه النتائج تمثل فقط العينات الواردة الى قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومى للبحوث



نتائج اختبار الكثافة النوعية

على عينة خزان من البولى إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات

(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)

والواردة من شركة بولى تكس لصناعة خزانات المياه

م	وزن العينة في الهواء (جم)	وزن العينة + السلك في السائل (جم)	وزن السلك (جم)	الكثافة النوعية (جم/سم ³)
١	٨,٠٠٥٠	١,٠٢٣٥	٠,٠٤٨٠	٠,٩٣٧٢
٢	٧,٦٢٦٥	٠,٩٦٢٠	٠,٠٧٨٥	٠,٩٣٠٨

* متوسط الكثافة النوعية = ٠,٩٣٤٠ (جم/سم³)



نتائج اختبار قوة التحمل للشد قبل المعالجة

على عينة خزان من البولى إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات

(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)

والواردة من شركة بولى تكس لصناعة خزانات المياه

م	قوة التحمل للشد عند الخضوع	قوة التحمل للشد عند القطع
	(كجم /سم ^٢)	(نيوتن /مم ^٢)
١	٢٢٩,٨٨٥	١٧٥,٩٧٧
٢	٢٣١,٣٧٩	١٧٥,٤٠٢
٣	٢٣٥,٤٠٢	١٧٨,٢٧٦
المتوسط	٢٣٢,٢٢٢	١٧٦,٥٥٢

نتائج اختبار قوة التحمل للشد بعد المعالجة بالـ U.V لمدة ٥٠ ساعة

م	قوة التحمل للشد عند الخضوع	قوة التحمل للشد عند القطع
	(كجم /سم ^٢)	(نيوتن /مم ^٢)
١	٢٢٩,٠٨٠	١٧٣,٦٧٨
٢	٢٢٣,١٦٤	١٧٢,٠٩٠
٣	٢٢٨,٢٧٦	١٧١,٩٥٤
المتوسط	٢٢٦,٨٤٠	١٧٢,٥٧٤



نتائج اختبار الاستطالة قبل المعالجة

على عينة خزان من البولى إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات

(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)

والواردة من شركة بولى تكس لصناعة خزانات المياه

م	نسبة الاستطالة	متوسط نسبة الاستطالة	نسبة الاستطالة	متوسط نسبة الاستطالة
	عند القطع (%)		عند الخضوع (%)	
١	١٦٨,٠٠٠		١٩,٦٠٠	
٢	١٤٦,٠٠٠	١٥٥,٣٣٣	١٩,٢٠٠	١٩,١٣٣
٣	١٥٢,٠٠٠		١٨,٦٠٠	

نتائج اختبار الاستطالة بعد المعالجة بالـ U.V لمدة ٥٠ ساعة

م	نسبة الاستطالة	متوسط نسبة الاستطالة	نسبة الاستطالة	متوسط نسبة الاستطالة
	عند القطع (%)		عند الخضوع (%)	
١	١٥٢,٠٠٠		١٩,٦٠٠	
٢	١٥٤,٠٠٠	١٥٤,٦٦٧	١٩,٤٠٠	١٩,٥٣٣
٣	١٥٨,٠٠٠		١٩,٦٠٠	



نتائج اختبار قوة التحمل للثنى

على عينة خزان من البولى إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات

(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)

والواردة من شركة بولى تكس لصناعة خزانات المياه

م	قوة التحمل للثنى	قوة التحمل للثنى
	قبل المعالجة	بعد المعالجة بالـ U.V لمدة ٥٠ ساعة
	(كجم /سم ^٢) (نيوتن /مم ^٢)	(كجم /سم ^٢) (نيوتن /مم ^٢)
١	٣٥٣,٧٤٦	٣٣١,٤٥١
٢	٣٨٦,٢٧٣	٣٥٢,٢٥٩
٣	٣٨٠,٤٩٩	٣٥٣,٧٤٦
المتوسط	٣٧٣,٥٠٦	٣٤٥,٨١٨



نتائج اختبار قوة التحمل للصدمات قبل المعالجة

على عينة خزان من البولى ايثلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات
(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)

والواردة من شركة بولى تكس لصناعة خزانات المياه

م	حمل الصدم (Ft.LB)	حمل الصدم (كجم . سم)	قوة التحمل للصدمات (كجم.سم/متر ٢)	قوة التحمل للصدمات (كيلوجول/متر ٢)
١	٠,٤٠	٥,٧٠	٣٦٩٨٦,٥٦٨	٣,٦٢٧
٢	٠,٤٠	٥,٧٠	٣٧٠١٢,٩٨٧	٣,٦٣٠
٣	٠,٤٠	٥,٧٠	٣٦٦٢٠,٦٢٣	٣,٥٩١

* متوسط قوة التحمل للصدمات = ٣٦٨٧٣,٣٩٣ (كجم.سم/متر ٢)

* متوسط قوة التحمل للصدمات = ٣,٦١٦ (كيلوجول/متر ٢)

نتائج اختبار قوة التحمل للصدمات بعد المعالجة بالـ U.V لمدة ٥٠ ساعة

م	حمل الصدم (Ft.LB)	حمل الصدم (كجم . سم)	قوة التحمل للصدمات (كجم.سم/متر ٢)	قوة التحمل للصدمات (كيلوجول/متر ٢)
١	٠,٤٠	٥,٧٠	٣٦٧٤٥,٢٧١	٣,٦٠٣
٢	٠,٤٠	٥,٧٠	٣٦٨٨١,٢٦٨	٣,٦١٧
٣	٠,٤٠	٥,٧٠	٣٦٩٦٠,١٨٧	٣,٦٢٥

* متوسط قوة التحمل للصدمات = ٣٦٨٦٢,٢٤٢ (كجم.سم/متر ٢)

* متوسط قوة التحمل للصدمات = ٣,٦١٥ (كيلوجول/متر ٢)





NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientifical Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث

الدقى . القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد



ثانياً :- نتائج اختبارات الخواص الفيزيائية لمادة

جسم الخزان

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

مباشر ٣٣٣٨٧٨٠٣
وفاكس ١٨١٠

داخلى ١٤٢٤


٣٣٣٧١٦١٥ - ٣٣٣٧١٣٦٢
٣٧٦٠٧٥٤١ - ٣٣٣٥٥١٩٢



E-mail: nrc1302a@yahoo.com

الفحص الظاهري

على عينة خزان من البولي إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات
(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)
والواردة من شركة بولى تكس لصناعة خزانات المياه

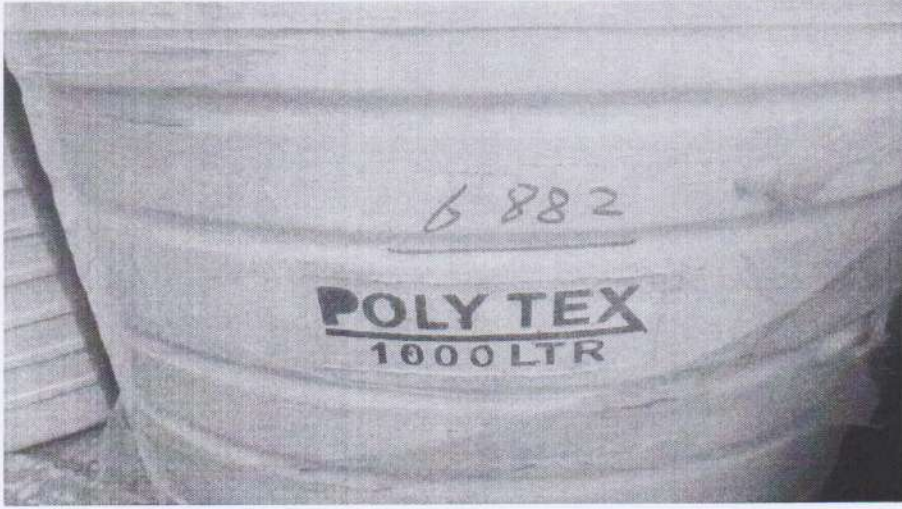

* الخزان المورد من خام البولى إيثيلين ذو اللون الابيض من الخارج والداخل خالى من الشقوق
الخارجية .

نتائج اختبار ضغط عمود الماء

* وتم ملئ الخزان بالماء لمدة ١٥ يوم تحت ضغط عمود الماء ولم يحدث اى ترشيح فى جسم
الخزان .



نتائج اختبار معامل السيولة (الابيض)

على عينة خزان من البولى إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات

(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)

والواردة من شركة بولى تكس لصناعة خزانات المياه

وزن	=	٢,١٦ كجم
زمن	=	١٠ دقائق
درجة حراره	=	١٩٠ م°
معامل السيولة	=	٤,٢٢٥ جم/١٠ دقائق

نتائج اختبار معامل السيولة (الاسود)

وزن	=	٢,١٦ كجم
زمن	=	١٠ دقائق
درجة حراره	=	١٩٠ م°
معامل السيولة	=	٥,٢٩٧٠ جم/١٠ دقائق





NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientifical Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث

الدقى . القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد



أولاً :- نتائج اختبارات الخواص الميكانيكية لمادة

جسم الخزان

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

مباشر ٣٣٣٨٧٨٠٣
وفاكس ١٨١٠

داخلى ١٤٢٤

٣٣٣٧١٦١٥ - ٣٣٣٧١٣٦٢
٣٧٦٠٧٥٤١ - ٣٣٣٥٥١٩٢



E-mail: nrc1302a@yahoo.com

نتائج اختبار تأثير المحاليل الكيميائية

على عينة خزان من البولى إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات

(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)

والواردة من شركة بولى تكس لصناعة خزانات المياه

* تم غمر العينات فى المحاليل الكيميائية التالية عند درجة حرارة ٢٣ درجة مئوية لمدة ١٤ يوم :-

م	الاحماض والقلويات المستخدمة	النتائج
١	حمض الكبريتيك ٢٠%	لم يحدث أى تأثير
٢	حمض هيدروكلوريك ٣٠%	لم يحدث أى تأثير
٣	هيدروكسيد الصوديوم ٤٠ جم/لتر	لم يحدث أى تأثير
٤	الكلوريدات ١٠%	لم يحدث أى تأثير
٥	الكبريتيدات ١٠%	لم يحدث أى تأثير
٦	كلوريد الميثيلين	لم يحدث أى تأثير
٧	الاسيتون	لم يحدث أى تأثير
٨	البنزين	لم يحدث أى تأثير
٩	الكبروسين	لم يحدث أى تأثير



نتائج اختبار تأثير الظروف الجوية المعجلة لمدة ٥٠ ساعة والمتمثلة في

(الاشعة فوق البنفسجية U.V + جو من الاوزون + رطوبة ٦٠% + درجة حرار ٤٠°م)

على عينة خزان من البولى ايثلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات

(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)

والواردة من شركة بولى تكس لصناعة خزانات المياه

* وتعرض العينة للظروف الجوية المعجلة لمدة ٥٠ ساعة لم يحدث بالعينة اى تأثير او تشقق او تغير فى اللون .

العينة	قبل التعرض للظروف الجوية	بعد التعرض للظروف الجوية
L	٨٧,٧١	٨٨,٥٢
a	٢,١٥-	١,٩٦-
b	٠,٧٨	٠,٠٤
X	٦٦,٧٩	٦٨,٤٨
Y	٧١,٤٧	٧٣,١٥
Z	٧٥,٧٣	٧٨,٤٤
△ E		١,٠٩





(أ) عنوان الفروع والوكالات التابعة للشحل الرئيسي أو المركز العام (ب) عنوان الفرع أو الوكالة (في حالة قيد الفرع)	(أ) عنوان السجل الرئيسي (ب) عنوان المركز العام للشركة أو الجمعية التعاونية (ج) رقم قيد السجل الرئيسي أو المركز العام (في حالة قيد الفرع)	(أ) تاريخ بدء فيه التاجر اعتدله التجاره بجمهورية مصر العربية - تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة (ب) تاريخ إنشاء الشركة وتاريخ انتهائها وتاريخ الترخيص بمزاولة التجارة أو موافقة هيئة الاستثمار (ج) تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة	(أ) نوع التجارة (ب) الغرض من تأسيس الشركة أو الجمعية التعاونية	(أ) نشاطات الاساسي : انشطته الاتحادات التعاونية . الكود : ٩٤١١٠٤ . تاريخ بدء النشاط : ٢٠١٩/٠٥/٠٦ . (أ) (نهاية البيانات) ****	(أ) تصنيع منتجات بلاستيكية وصناعه تاتك المياه بولى . (نهاية البيانات) *****	(أ) محمد ابراهيم سعد عبدالعزيز مواليد ٠٨/٠٤/١٩٩٨ مصر - القليوبية رقم قومى ٢٩٨٠٤٠٨١٤٠١٩٩٦ تاجر - كامل الاهلية . (نهاية البيانات) *****	(أ) اسم التاجر ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته (ب) اسماء والقبائل الشركاء المسجلين بالتضامن في شركات التضامن أو التوسية البسيطة وتاريخ ومحل الميلاد لكل منهم وجنسيته (ج) اسماء والقبائل الشركاء او غيرهم المنوط بهم اذرة الشركة ومن لهم حق التوقيع بالاسم (د) اسماء والقبائل أعضاء مجلس الادارة في شركات المساهمة أو الجمعية التعاونية ووكلائها المدبرين وصلة كل منهم وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته ومدى سلطتهم في الادار والتوقيع (هـ) اسم والقبائل مدبري الفرع الرئيسي أو الوكالة العامة في جمهورية مصر العربية وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته اذا كان المركز العام للشركة في الخارج	(أ) اسم التاجر ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته (ب) اسماء والقبائل الشركاء المسجلين بالتضامن في شركات التضامن أو التوسية البسيطة وتاريخ ومحل الميلاد لكل منهم وجنسيته (ج) اسماء والقبائل الشركاء او غيرهم المنوط بهم اذرة الشركة ومن لهم حق التوقيع بالاسم (د) اسماء والقبائل أعضاء مجلس الادارة في شركات المساهمة أو الجمعية التعاونية ووكلائها المدبرين وصلة كل منهم وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته ومدى سلطتهم في الادار والتوقيع (هـ) اسم والقبائل مدبري الفرع الرئيسي أو الوكالة العامة في جمهورية مصر العربية وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته اذا كان المركز العام للشركة في الخارج	(أ) الاسم التجاري ١-الاسمة التجارية ٢-الاسم الذي يشار به للتاجر تجاريه (ب) تاريخ الإيداع (ج) رقم قيد في السجل التجاري (د) رقم ايداع طلب التجديد (هـ) تاريخ ايداع طلب التجديد (و) تاريخ التجديد (ز) الاسمة التجارية للفرع (ح) الاسمة التجارية للفرع (أ) (ب) (ج) (د) (هـ) (و) (ز) (ح)
--	---	--	---	---	--	--	---	---	--

اسم طالب المستخرج محمد ابراهيم سعد عبدالعزيز
وقد سددت الرسوم (خلاف مقابل التميز) وقدرها :
إصدار مكتب شبرا الخيمة تحريرا في ٢٣ / ٧ / ٤٠٧٠
يمكنك الآن *

٢٠٢٤/٠٧/٢٣ في ١٤٢٠ مجموعة ٩٤٦١٧٤
١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - activity.gov.eg
حامد

♦♦ <https://bor.itda.gov.eg/activity>



وزارة التنمية والتجارة الداخلية
جهاز تنمية التجارة الداخلية
الإدارة المركزية للسجل التجاري
مكتب سجل تجارى غرفة بنها

مستخرج سجل تجارى رقم: ٥٩٨٧٦ (افراد محل رئيسى-الفروع القائمة من اجمالي ٠)
الرقم الموحد للسجل التجارى ٥٩٨٧٦ ٠٩٠٠٠ ١١١٢٠
رقم القومى للمنشأة: ٧٢٣٤٩٧٢٦٥
أى كشط أو شطب أو تعديل أو تحشير أو اختام بخلاف شعار الجمهورية يلغى هذه الوثيقة

(١٤) (نهاية البيانات)*****	(١٣) (نهاية البيانات)*****	(١٢) (نهاية البيانات)*****	(١١) (نهاية البيانات)*****	(١٠) (نهاية البيانات)*****	(٩) (نهاية البيانات)*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****

إسم طالب المستخرج محمد ابراهيم سعد عبد العزيز
وقد سددت الرسوم (خلاف مقابل التميز) وقدرها : ١٠٥ جنيه
إصدار مكتب شبرا الخيمة تحريرا فى ٢٠٢٤/٠٧/٢٣ مسنول الطابعة نورهان رجب عبد البصير حامد
يمكنك الآن تحديث بياناتك خلال المهلة الممنوحة مجاناً حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - <https://bor.itda.gov.eg/activity>





جمهورية مصر العربية
وزارة المالية
مصلحة الضرائب المصرية



فردى

/قليوب

بولى تكس لصناعة تاتك المياه

محمد ابراهيم سعد عبدالعزيز

ش ترعه ابو المنجا كوبرى قلما م قليوب

صنع الصهاريج والخزانات والأوعية من المعادن



كود النشاط 2512

بدء النشاط : ٢٠١٩/٠٥/٠٦

٢٠٢٨/٠١/٠٢

٢٠٢٣/٠١/٠٣

٧٢٣-٤٩٧-٢٦٥

جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية

2448486268642837



نموذج (٣) ض.ق.م

شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة



منطقة : القليوبية

مأمورية : قليوب

العنوان : ش مسجد الصحابة قليوب المحطة مقابل بنزينة مصر للبترول طريق مصر اسك

هذه شهادة منا بأن : محمد ابراهيم سعد بولى تكس لصناعة تانك المياه

العنوان : ش مصنع الاتحاد كفر ابو جمعه مركز قليوب

قد تم تسجيله وفقاً لنصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة

تحت رقم : ٢٦٥ - ٤٩٧ - ٧٢٣

وذلك اعتباراً من : ٢٠٢٢-٠٣-٠١

تحريراً فى :

تاريخ إصدار الشهادة ٢٠٢٢-٠٣-٠١

تاريخ إنتهاء الشهادة ٢٠٢٧-٠٢-٢٨

رئيس المأمورية



م.ع.ع

م.ع.ع

٢٠٢٢/١٢/١٩

میدان سعد زغلول - بنها
٠١٣/ ٣٢٥٢١٧٧-٣٢٦.١٤٤-٣٢٦.١٤٣-٣٢٦.١٤٢ ☎
فاكس : ٠١٣/٢٦٢٤٧٧
E-mail : coc_qal_egy@yahoo.com

• ۱۳/۳۲۵۲۱۷۷-۳۲۶. ۱۴۴-۳۲۶. ۱۴۳-۳۲۶. ۱۴۲ ☎

فاکس : ۰۱۳/۲۶۲۴۷۷

E-mail :coc_qal_egy@yahoo.com

- رقم توريد اشتراكات
- رقم التوريده شهادات
- رقم التوريده مميز:
- قيمة مضافة

الإسم:	محمد ابراهيم سعد عبدالعزيز	رقم السجل	٥٩٨٧٦	رأس المال	٢٥٠٠٠	السنوات	١	التاريخ	٢١ ديسمبر، ٢٠٢٢
الغرفة	السجل				مقابل الخدمة المميزة				
الإشتراك:	٥٠	قيد فردي:	٠	قيد شركة ١:	٠,٠٠	القيد المميز:	٠	تميز/تسجيل الكتروني	١٠
نوع الشعبة:	٣٠	قيد فرع فردي / رئيسي -	٠	قيد شركة ٢:	٠,٠٠	مستخرج مميز:	٠	عدد المستخرجات:	١
قيمة الشعبة:	٣٠	تأشير فرع / رئيسي فردي	٠	قيد فرع شركة:	٠	التأشير:	٠	شهادة بيانات:	٠
شهادة ترخيص:	٠	تأشير نقل قيد فردي	٠	تأشير نقل قيد شركة:	٠	قيد وشطب الرهن:	٠	تجديد القيد:	٠
شهادة ترك:	٠	مستخرج:	١٠٥	شهادة بيانات سجل:	٠	محو قيد:	٠	سلبه:	٠
شهادة تعديل:	٠	تأشير فردي:	٠	تأشير شركة:	٠	دمغات سجل:	١	التغليف:	٠
ش سمعة أو سداد:	٠	تجديد فردي عادي:	٠	تجديد شركة عادي:	٠	الكارنيه:	٠	حجز مسائي:	٠
شهادة إثبات مزاوله:	٠	تجديد فردي مضاعف:	٠	تجديد شركة مضاعف:	٠	مقابل خدمة مسائية:	٠	قيمة مضافة:	٣
شهادة منشأ:	٠	رهن:	٠	شهادة سلبية:	٠	جملة مميز:	١٣	رقم العميل	
شهادة فاتورة:	٠	صورة العقد:	٠	صالح للتسجيل:	٠	الإجمالي:	٢٠٠,٥	جنيه	
فرق رأسمال:	٠	ختم ورق:	٠	رقم التوريده سجل:	١	العنوان:	ش مصنع الاتحاد - كفر ابويعمه - مركز قليوب - القليوبية - ملك/ابراهيم سعد عبدالعزيز		
دمغات:	٠	استدلال:	٠	استعلام:	٠				
غرامة سجل قائم	١٣,٥	جملة سجل:	١٠٥	جملة ميز:	١٠٥				
غرامة العام الحالي	١٣,٥	جملة غرفة:	٨٣,٥						
النشاط:	تصنيع منتجات بلاستيكية وصناعة تانك المياه بولي								

العنوان: ش مصنع الاتحاد - كفر ابو جعده - مركز قليوب - القليوبية - ملك/ ابراهيم سعد عبد العزيز

الإجمالي: ٢٠٠,٥

جنید

٢٦:٤:١٠ م

۲۱ دسمبر، ۲۰۲۲

هذا الإيصال لا يعتد به إلا إذا كان موقعا ومختوما من الغرفة التجارية بالقليوبية

المختص

وليد عامر

الخزينة

الغرفة التجارية بالقليوبية

بطاقة عضوية



رئيس الغرفة

د. محمد عطية الفيومي

الإسم: محمد إبراهيم سعد

النشاط: تصنيع منتجات بلاستيكية

العنوان: كفر أبو جمعه - قليوب

2019/59876

رقم السجل وتاريخه:

مكتب السجل: الغرفة


2019/5/11

ساري حتى:





اتحاد الصناعات المصرية
FEDERATION OF EGYPTIAN INDUSTRIES



غرفة الصناعات الكيماوية
Chamber of Chemical Industries

شهادة عضوية



السادة / الهيئة العامة للتنمية الصناعية

تشهد غرفة الصناعات الكيماوية بأن:

بولى تكس Poly Tex

(محمد ابراهيم سعد عبد العزيز)

المقر الرئيسي:

بملك/ ابراهيم سعد عبد العزيز - كفر ابو جمعة - شارع مصنع الاتحاد - مركز قليوب -
محافظة القليوبية

عضو بغرفة الصناعات الكيماوية تحت رقم (١٤٩٥٧)

وقد تم سداد الاشتراك السنوى حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

النشاط : تصنيع تانك المياه من البولى ايثيلين .

المدير التنفيذي للغرفة

مهندس إستشارى / ضياء الدين حمزة



تحريرا فى: ٢٠٢١/١١/٨

تاريخ إنتهاء السريان: ٢٠٢١/١٢/٣١

1195 Nile Cornish, Federation of Egyptian

Cairo, Egypt

Phone: 25797021 / 25797031

Fax: 25756117

E-mail: cciegy@yahoo.com

١١٩٥ كورنيش النيل، مبنى اتحاد الصناعات المصرية

القاهرة، مصر

تليفون: ٢٥٧٩٧٠٣١ / ٢٥٧٩٧٠٢١

فاكس: ٢٥٧٥٦١١٧

بريد إلكتروني: cciegy@yahoo.com

www.cci-egy.com

نتيجة تحليل عينة مياه الشرب

تاريخ أخذ العينة:	٢٠٢٢/٨/٢٠	رقم العينة:	١٢٠٣٥
الرقم السري :		نوع العينة :	مرشحة
الجهة الراسلة :	الوزارة المصرية بقلوب	مكان أخذها:	عزبان مصنع بولي إيثيلين المنيا

(الخواص الطبيعية)					
اللون	الرائحة	الطعم	الرقم الأيدروجيني	التوصيل الكهربائي	مقبول
—	—	—	٧,٥	٣٥٠,٠	٣٥٠,٠
(انخفض اتيماوى منيجرام / نتر)					
اسم التحليل	النتيجة	الحد الأقصى	اسم التحليل	النتيجة	الحد الأقصى
الامونيا NH ₄	معدوم	٠.٥	عسر الكالسيوم	٦٨,٠	٣٥٠
النيتريت NO ₂	معدوم	٠.٢	عسر الماغنسيوم	٦٠,٠	١٥٠
النترات NO ₃	معدوم	٤٥	المنجنيز	معدوم	٠.٤
الأملاح الذائبة على ١٢٠ م	٤٨,٠	١٠٠٠	الحديد	معدوم	٠.٣
الكلوريدات	٤٨,٠	٢٥٠	النحاس	١٢٨,٠	٥٠٠
الكبريتات	٣٥,٠	٢٥٠	القلوية الكلية	١٢٠,٠	-
الصوديوم	٥٥,٠	٢٠٠	الكلوريمترية	٠.٤	٠
			الفلوريد	٠.١	٠.٨

مطابقة للفرصة البيولوجية : الفحص الميكروسكوبى :

(الفحص البكتريولوجي)

نوع الفحص	النتيجة	المعايير المسموح بها
المجموعة القولونية في ١٠٠ سم ^٣	خالٍ	٢ خلية على الا يكرر ذلك في عيّنتان متتاليتان من نفس المصدر
باسيل القولون النموذجي في ١٠٠ سم ^٣	معدوم	معدوم
مجاميع سترېتوفايكالس في ١٠٠ سم ^٣	معدوم	معدوم
العد البكتيري في ١ مل عند ٣٥ م	أقل من خمسة	٥٠ خلية / سم ^٣
العد البكتيري في ١ مل عند ٢٢ م		٥٠ خلية / سم ^٣

التقرير النهائي:- نتائج تحليل العينة المدروسة في ضوء طلب الترخيص
طابعان بتجليل مياه الشرب

(Handwritten signature)

مدير العمل المشترك

رئيس قسم المياه بـكـريولوجي

رئيس قسم المياه كيماوى

کمیائی

والحمد لله رب العالمين

2.221012

ms

C. CC 1/1/1

12/10/20

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/> on November 10, 2015

12

2. 20

[Handwritten signature]